

INSTRUCTIONS



4 WAY REVERSING VALVE series SHF & SHF(HP)

Applicable to fluids and refrigerants of GROUP 2 according to Directive 97/23/CE (29 May 1997) or GROUP A1 according to ANSI-ASHRAE 34-2010.




Temperature allowed range – SHF series: -30°C to +120°C (-22°F to +248°F)


Temperature allowed – SHF(HP) series: -30°C to +135°C (-22°F to +275°F)

Design Pressure (PS) – SHF series: 45 bar (653 psi)

Design Pressure (PS) – SHF(HP) series: 45 bar (653 psi)

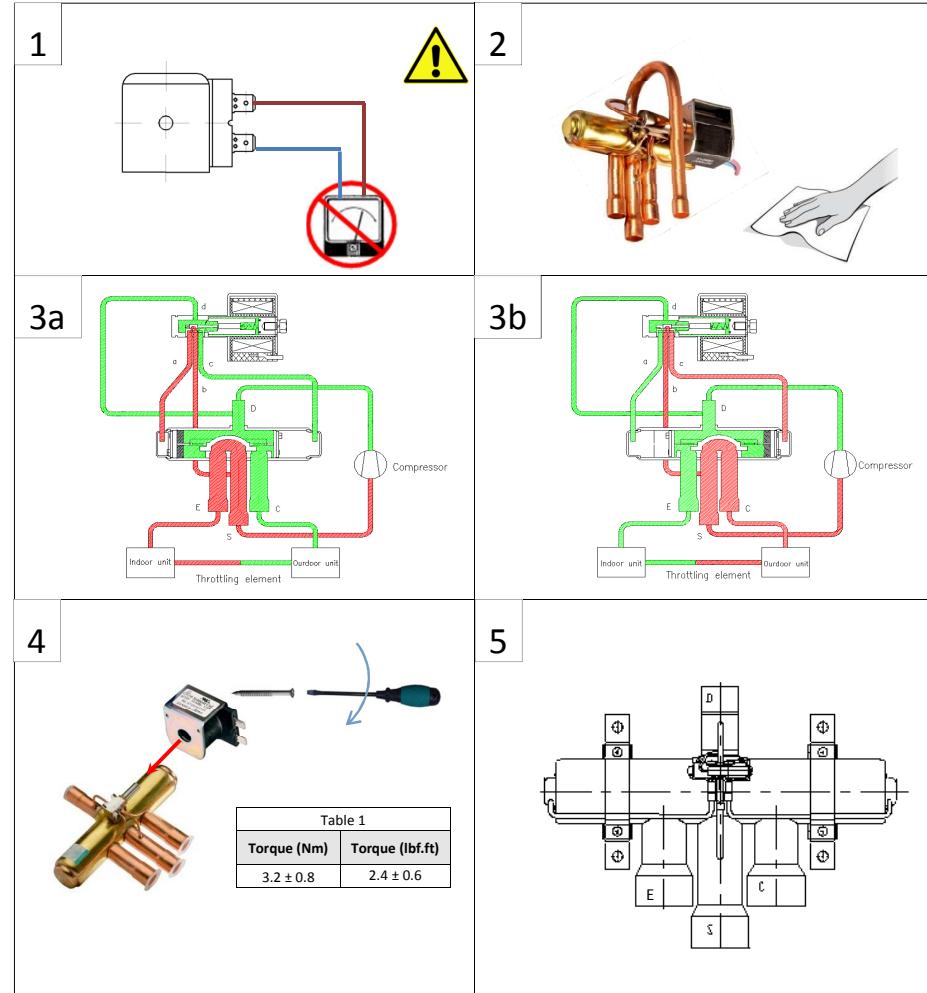

INSTRUCTIONS

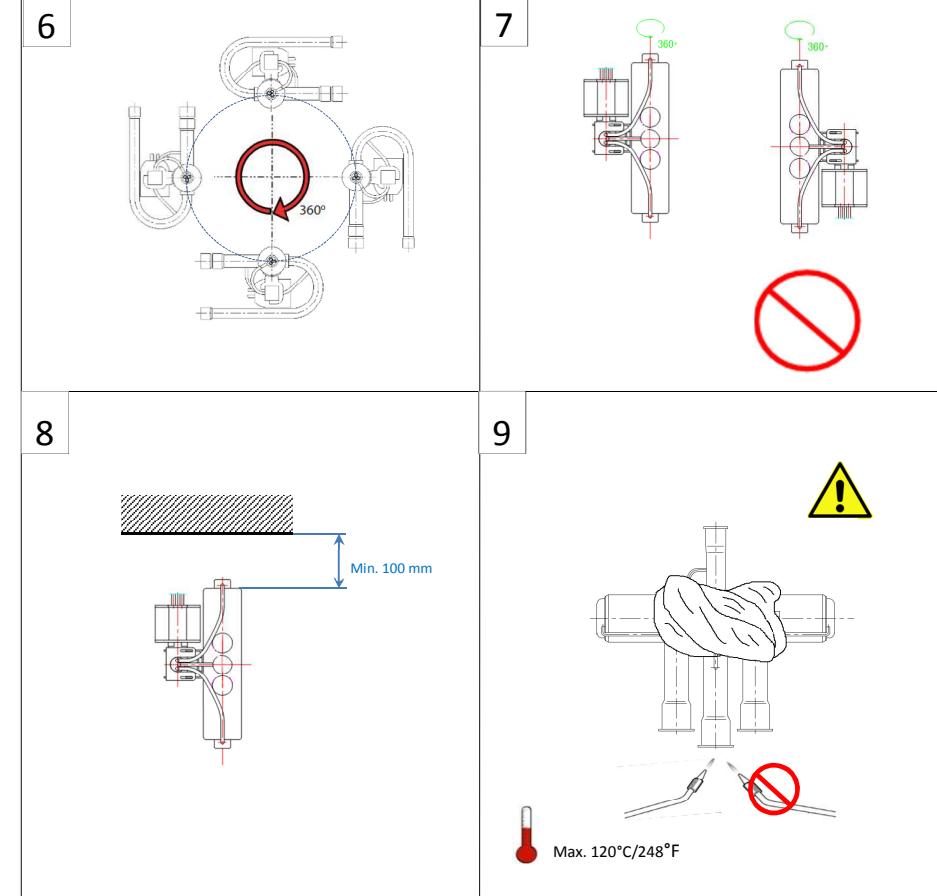

ACTION	English	Français	Deutsch	Italiano	Español	Русский	Chinese
1	ATTENTION: Don't connect power supply to the electrical coil when it is not mounted into the valve.	ATTENTION: Ne pas alimenter la bobine si elle n'est pas connectée à la vanne.	ACHTUNG : Keine Spannung an die Spule legen, solange diese nicht am Ventil montiert ist.	ATTENZIONE: Non alimentare con tensione la bobina se non è montata sulla valvola	ATENCION: No alimente con tensión la bobina si no está montada en la válvula	ВНИМАНИЕ: Не подключайте катушку при установке на вентиль.	注意: 当线圈未装在阀体上时不能通电
1a	Don't use with voltage which does not match that on the coil label.	Ne pas alimenter avec une tension différente de celle inscrite sur l'étiquette de la bobine	Keine Spannung anlegen, die mit der auf dem Etikett der Spule angegebenen nicht übereinstimmt.	Non usare con una tensione diversa da quella indicata sull'etichetta della bobina.	No utilizar una tensión distinta a la indicada en la etiqueta de la bobina	НЕ используйте катушку при параметрах электропитания отличных от указанных на катушке.	不要使用与线圈标签上表明的不同电压
1b	ATTENTION: Coil gets hot (approximately 90°C) while energized	ATTENTION: La bobine chauffe (environ 90°C) lorsqu'elle est alimentée	ACHTUNG : Die Spule heizt sich im Betrieb stark auf (ca. 90°C)	ATTENZIONE: La bobina diventa calda (circa 90°C) quando è alimentata.	ATENCION: La bobina se calienta (cerca de los 90°) mientras se alimenta	ВНИМАНИЕ: при подаче питания катушка нагревается (примерно до 90°C).	注意: 通电时线圈会变热 (接近 90°C)

INSTRUCTIONS



2	Clear eventual dust or foreign material from inside of piping, using a clean rag. Keep pipes dry to avoid moisture into the valve.	Eliminer les éventuelles poussières ou corps étrangers dans les tubes en utilisant un chiffon propre. Maintenir les tubes secs pour éviter toute humidité à l'intérieur de la vanne.	Eventuellen Staub oder Fremdpartikel aus den Rohrleitungen mit einem sauberen Lappen entfernen. Die Rohre trocken halten um Feuchtigkeit im Ventil zu vermeiden.	Pulire eventuale polvere o materiale estraneo all'interno dei tubi, usando uno straccio pulito. Mantenere secchi i tubi per evitare l'umidità dentro la valvola.	Limpiar el polvo o material extraño que pudiera haber dentro de los tubos con un trapo limpio y mantenerlos secos para evitar la humedad dentro de la válvula.	Используя чистую салфетку очистите внутреннюю поверхность патрубков от пыли и посторонних частиц. Не допускайте попадания влаги в патрубки.	使用清洁的碎布清除管道里面可能有的灰尘或者异物。保持管道里面干燥避免水分进入
2a	It is suggested to install an 80 to 100 mesh strainer at the valve inlet	Il est conseillé d'installer à l'entrée de la vanne un filtre (mailles 80 à 100)	Installation eines Filters (80 bis 100 µm) vor dem Ventil wird empfohlen.	Si suggerisce di installare un filtro con maglia 80 – 100 all'ingresso della valvola	Se sugiere instalar un filtro con malla de 80 – 100 a la entrada de la válvula	Перед вентилем рекомендуется установить фильтр-сетку размером 80...100.	建议安装 80 到 100 目精度的滤网 在阀体里面
3a	COOLING CYCLE: 4 way valve must be installed in the refrigerating circuit as shown in the picture. During cooling cycle the coil is not energized	CYCLE FROID: La vanne 4 voies doit être installée dans le circuit selon le schéma. Durant le cycle froid, la bobine n'est pas alimentée.	KÜHLMODUS : Das 4 Wege Ventil ist wie im Bild gezeigt in den Kältemittel-kreislauf einzubauen. Während des Kühlens ist die Spulestromlos.	CICLO DI RAFFREDDAMENTO: La valvola a 4 vies se deve essere installata nel circuito frigorifico come mostrato in figura. Durante la fase di raffreddamento la bobina non è alimentata.	CICLO DE ENFRIAMIENTO: La válvula de 4 vías se debe instalar en el circuito frigorífico como se muestra en la figura. Durante la fase de enfriamiento la bobina no está alimentada.	РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ: положение вентиля в системе должно соответствовать указанному на рисунке. В режиме охлаждения питание на катушку не подается.	制冷循环：四通阀必须安装在制冷循环如图所示，制冷循环中线圈不通电
3b	HEATING CYCLE: During heating cycle the coil is energized	CYCLE CHAUD: Durant ce cycle, la bobine est alimentée.	HEIZMODUS : Während des Heizens ist die Spule bestromt.	CICLO DI RISCALDAMENTO: Durante esta fase la bobina se alimenta.	CICLO DE CALENTAMIENTO: Durante esta fase la bobina se alimenta.	РЕЖИМ ОБОГРЕВА: В режиме обогрева питание на катушку подается.	制热循环：制热循环中线圈通电
4	Install the electrical coil on the valve body and use a screwdriver to tighten the threaded screw	Installer la bobine électrique sur le corps de la vanne en serrant la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis adapté	Die Spule auf dem Ventilkörper montieren und die Gewindeschraube mit einem Schrauben-dreher anziehen.	Installare la bobina elettrica sul corpo valvola e usando un cacciavite avvitare la vite di serraggio	Instalar la bobina eléctrica sobre el cuerpo de la válvula y usando un destornillador apretar el tornillo rosado.	Установите катушку на вентиль и затяните винт крепления отверткой.	安装线圈到阀体上并用螺丝刀将螺钉拧紧
5	Connect the 4 way valve to the refrigerating circuit respecting the right function of the valve pipes (like shown in the picture): D) DISCHARGE CONNECTION C) CONNECTION TO CONDENSER S) SUCTION CONNECTION E) CONNECTION TO EVAPORATOR [when coil is de-energized]	Assembler la vanne 4 voies sur le circuit frigorifique en respectant les connections (comme montré sur le schéma) D) CONNECTION LIGNE DE REFOULEMENT C) CONNECTION AU CONDENSEUR S) CONNECTION LIGNE D'ASPIRATION E) CONNECTION A L'EVAPORATEUR [quando la bobine est déchargée]	Das 4 Wege Ventil in den Kältemittelkreislauf unter Beachtung der richtigen Funktion einbauen (wie im Bild dargestellt) : D) Druckgasanschluss C) Verflüssigeranschluss S) Verdichter-Saugleitungs-anchluss E) Verdampfer-Saugleitungs-anchluss	Collegare la valvola a 4 vie al circuito frigorifero rispettando la corretta funzione dei tubi della valvola (come mostrato in figura): D) CONEXION DE DESCARGA C) CONEXION AL CONDENSADOR S) CONEXION DE ASPIRACION E) CONEXION AL EVAPORADOR	Conectar la válvula de 4 vías al circuito frigorífico respetando la correcta función de los tubos de la válvula (como se muestra en la figura): D) CONEXION DE DESCARGA C) CONEXION AL CONDENSADOR S) CONEXION DE ASPIRACION E) CONEXION AL EVAPORADOR	При отключенной катушке установите вентиль в систему в соответствии с обозначениями патрубков (см. рисунок): D) линия нагнетания C) линия к конденсатору S) линия всасывания E) линия к испарителю	连接四通阀到制冷环路中，注意每个管道正确的功能（正如图片所示）： D) 排气口 C) 冷凝器接口 S) 吸气口 E) 蒸发器接口（当线圈未通电时）
6	Install the valve following the mounting position shown in the picture. Available to install in any position with the body axis held horizontally (from 0° to 360° is possible)	Installer la vanne selon la position décrite sur le schéma. Elle peut être installée dans toutes les positions (de 0° à 360°) en maintenant l'axe du corps horizontalement.	Das Ventil entsprechend der im Bild dargestellten Einbaulage montieren.	Installare la valvola seguendo le posizioni di montaggio mostrate in figura. Si può installare in qualsiasi posizione mantenendo el eje del cuerpo en horizontal (0 a 360°)	Instalar la válvula siguiendo la posición de montaje en la figura. Se puede instalar en cualquier posición manteniendo el eje del cuerpo en horizontal (0 a 360°).	Установите вентиль как указано на рисунке. Допустимо любое положение вентиля, при котором ось корпуса горизонтальна (от 0° до 360°).	按照图示安装位置将阀装好，可以安装于任何位置当阀体轴线保持水平（从 0° 到 360° 均可能）

INSTRUCTIONS



7	In vertical position the valve can be installed in any orientation as long as the coil stem position is up	En position verticale, la vanne peut être installée dans n'importe quelle orientation tant que la tige de la bobine est positionnée vers le haut	In vertikaler Position kann das Ventil in jeder Orientierung montiert werden, solange die Spule aufwärts gerichtet ist.	In posizione verticale la valvola può essere installata in qualsiasi orientazione mantenendo la posizione dello stelo della bobina in alto	En posición vertical se puede instalar la válvula en cualquier orientación manteniendo la posición del cabezal de la bobina en alto	В вертикальной плоскости допустимо любое положение (шток катушки должен быть направлен вверх).	垂直安装时, 只要线圈引线朝上阀可以朝任何方向安装
8	Respect the minimum required space for maintenance above coil	Respecter l'espace minimum requis au-dessus de la bobine pour la maintenance.	Den Mindest Einbau- und Service- abstand oberhalb der Spule berücksichtigen.	Rispettare lo spazio minimo richiesto sopra la bobina per la manutenzione.	Respetar el espacio mínimo requerido sobre la bobina para la mantenimiento	Необходимо оставить достаточно места для демонтажа катушки.	注意维修线圈需要最小的空间
9	Before brazing the valve connection remove the coil from the valve body.	Retirer la bobine du corps de la vanne avant de braser.	Vor dem Einlöten der Ventile die Spule vom Ventilkörper entfernen.	Prima di brasare le connessioni della valvola rimuovere la bobina dal corpo valvola.	Quitar la bobina del cuerpo de la válvula antes de soldar las conexiones de la válvula.	Перед установкой вентиля снимите катушку. При пайке патрубков ползуньеся, приемом (Silfos 15). Защищите вентиль от перегрева мокрой ветошью. Не допускайте нагрева корпуса вентиля выше 120°C	在焊接阀的连接端时需要将线圈移除焊接阀的 4 个连接管使用特殊合金 (Silfos 15) 焊接过程用湿布保护，焊接时不要使阀体温度超过 120°C